



PANORAMA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO À DISTÂNCIA NA UFBA



SEAD 

Superintendência de
Educação a Distância | UFBA



MARÇO DE 2016

PANORAMA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO À DISTÂNCIA NA UFBA

Equipe Técnica:

Edgard Rebouças de Assis Neto – Técnico em Assuntos Educacionais

Luciano Pinheiro dos Santos – Analista em Tecnologia da Informação



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Reitor

João Carlos Salles Pires da Silva

Vice-reitor

Paulo Cesar Miguez de Oliveira

Superintendente de Educação a Distância - SEAD

Márcia Rangel

Equipe de elaboração

Edgard Rebouças de Assis Neto – SEAD

Luciano Pinheiro dos Santos – SEAD

Revisão e diagramação

Renata Monteiro

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
RELATÓRIO POR UNIDADE	5
1. ADM – ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO	5
2. ARQ – FACULDADE DE ARQUITETURA	7
3. BIC – BIBLIOTECA CENTRAL	9
4. BIO – INSTITUTO DE BIOLOGIA	11
5. BUS – BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE	13
6. CRH – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM HUMANIDADES	15
7. DAN – ESCOLA DE DANÇA	17
8. DIR – ESCOLA DE DIREITO	19
9. ECONO – FACULDADE DE ECONOMIA	21
10. ENF – ESCOLA DE ENFERMAGEM	24
11. FACED – FACULDADE DE EDUCAÇÃO	27
12. FACOM – FACULDADE DE COMUNICAÇÃO	30
13. FAR – FACULDADE DE FARMÁCIA	32
14. FCC- FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS	35
15. ICI - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO	37
16. ICS – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE	39
17. IGEO - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS	41
18. ISC – INSTITUTO SAÚDE COLETIVA	43
19. LET - INSTITUTO DE LETRAS	46
20. MAT - INSTITUTO DE MATEMÁTICA	48
21. MED – FACULDADE DE MEDICINA	50
22. NUT – ESCOLA DE NUTRIÇÃO	53
23. ODONTO – FACULDADE DE ODONTOLOGIA	55
24. PAF I – PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO I	56
25. PAF III - PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO III	58

26.	PAF IV – IHAC - PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO IV	60
27.	PARS - PAVILHÃO DE AULAS RAUL SEIXAS	62
28.	PASL – PAVILHÃO DE AULAS SÃO LÁZARO	65
29.	PAF V- PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO V	67
30.	POLI - ESCOLA POLITÉCNICA	69
31.	QUI - INSTITUTO DE QUÍMICA	72
32.	SEAD – SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA	74
33.	STI – SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76
34.	VET - ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA	79
	UNIDADES SEM ESPAÇOS PROPÍCIOS À EAD	81
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	81

INTRODUÇÃO

Este relatório é fruto de uma demanda da Superintendência de Educação a Distância da UFBA (SEAD) com o objetivo de obter informações, as mais fidedignas possíveis, sobre a infraestrutura disponível para o desenvolvimento de atividades pedagógicas a distância. Foram realizadas visitas às diversas unidades da universidade, para levantar a quantidade de auditórios, salas de vídeo conferência, laboratórios de informática e quaisquer outros espaços ou equipamentos potencialmente úteis para as atividades de EaD, além de informações adicionais pertinentes ao uso desses com eficácia, eficiência e segurança. Os *campi* de Ondina, Federação, São Lázaro e Canela foram explorados, o que gerou coleta de informações em 34 unidades.

As visitas foram realizadas em março de 2016 e os resultados encontram-se no tópico *Relatório por Unidade*. Neste, constam informações quantitativas acerca de equipamentos encontrados em cada unidade, que possam atender às atividades de EaD, bem como detalhes da infraestrutura física, a exemplo de refrigeração do ambiente, existência ou não de sistema de proteção contra incêndio, dentre outros.

De posse de informações prévias quanto a existência dos espaços, as unidades foram contatadas e um cronograma foi definido para a execução da atividade. Em contato local com os devidos responsáveis era feita a constatação (ou não) da adequação do ambiente ao objetivo estabelecido. Este foi um dos propósitos da visita técnica: averiguar *in locuo* as reais condições dos espaços, com um olhar pedagógico e tecnológico.

RELATÓRIO POR UNIDADE

Neste tópico constam detalhes quantitativos de cada Unidade visitada, com informações de identificação dos espaços (abordando características estruturais), a infraestrutura da rede de dados, tanto lógica quanto física e, por fim, os equipamentos disponíveis e já alocados em cada ambiente.

1. ADM – ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Allen	7308	reservaadm@ufba.br

1.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Lab 01	0	1	27	SIM	Não
Lab 02	0	1	40	SIM	Não
Lab 03	0	1	27	SIM	Não
Auditório	1	0	104	SIM	Não


1.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por caneleira ou tubo?	Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Lab 01	SIM	SIM	27	0	SIM	SIM	27	0
Lab 02	SIM	SIM	40	0	SIM	SIM	40	0
Lab 03	SIM	SIM	27	0	SIM	SIM	27	0
Auditório	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	1	0

1.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Lab 01	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0		
Lab 02	0	1	40	1	1	0	1	0	0	0		
Lab 03	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0		
Auditório	0	2	1	2	2	0	0	0	0	0		

1.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS / ADM – ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO

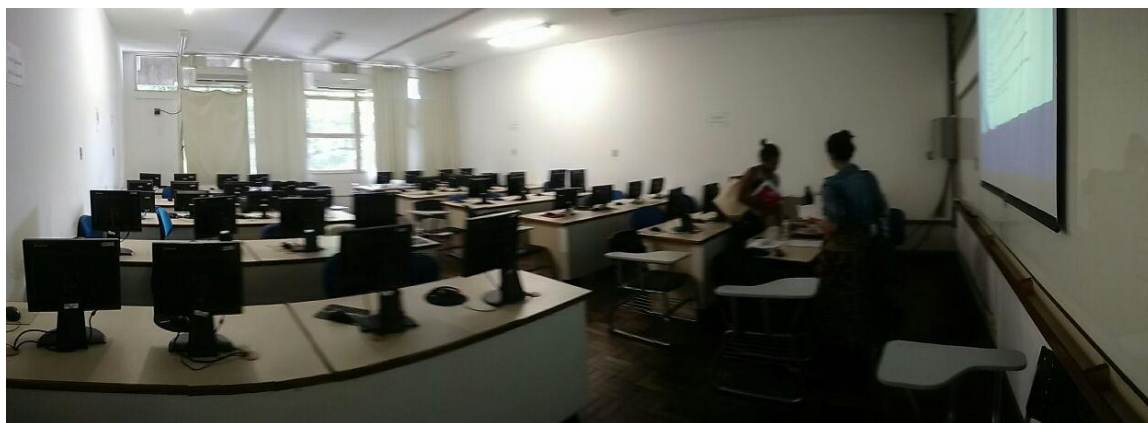

2. ARQ – FACULDADE DE ARQUITETURA

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Luzmário	5883	

2.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório principal	1	0	170	NÃO	NÃO
Auditório 2	1	0	200	NÃO	NÃO
Auditório ("Mastaba")	1	0	150	SIM	SIM
LCAD	0	1	Espaço em construção	NÃO	NÃO

2.2 REDE LÓGICA E FÍSICA


Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório principal	NÃO	NÃO	0	0	NA	NA	0	0
Auditório 2	SIM	SIM	0	0	NA	NA	0	0
Auditório ("Mastaba")	SIM	SIM	0	0	NA	NA	0	0
LCAD	NÃO	NÃO	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Obs.: Tubulação elétrica embutida.

2.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório principal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auditório 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auditório ("Mastaba")	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
LCAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS / ARQ – FACULDADE DE ARQUITETURA

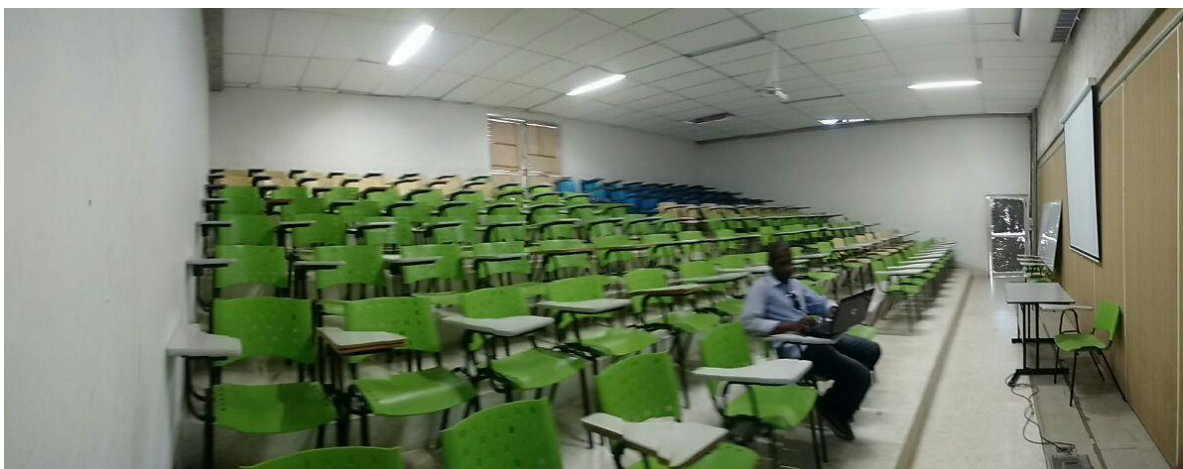

3. BIC – BIBLIOTECA CENTRAL

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Maria de Fátima Botelho (diretora)	6045 / 6071	bibimacedocosta@ufba.br

3.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório (1º andar)	1	0	42	NÃO	NÃO
Sala de treinamento (térreo)	1	0	30	SIM	NÃO
Sala de treinamento (1º andar)	1	0	20	NÃO	NÃO

3.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por caneleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório (1º andar)	NÃO	NÃO	0	0	SIM	SIM	0	0
Sala de treinamento (térreo)	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	16	0
Sala de treinamento (1º andar)	NÃO	NÃO	0	0	SIM	SIM	0	0

3.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório (1º andar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sala de treinamento (térreo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sala de treinamento (1º andar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS / BIC – BIBLIOTECA CENTRAL



4. BIO – INSTITUTO DE BIOLOGIA

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail

4.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Anfiteatro	2	0	70	SIM	SIM
Laboratório informática	0	1	20	SIM	SIM
Auditório Externo	1	0	100	NÃO	NÃO


4.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelota ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Anfiteatro	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	2	0
Laboratório informática	SIM	SIM	18	0	SIM	SIM	20	0
Auditório Externo	NÃO	NÃO	0	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

4.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Anfiteatro	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Laboratório informática	0	0	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Auditório Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS / BIO – INSTITUTO DE BIOLOGIA

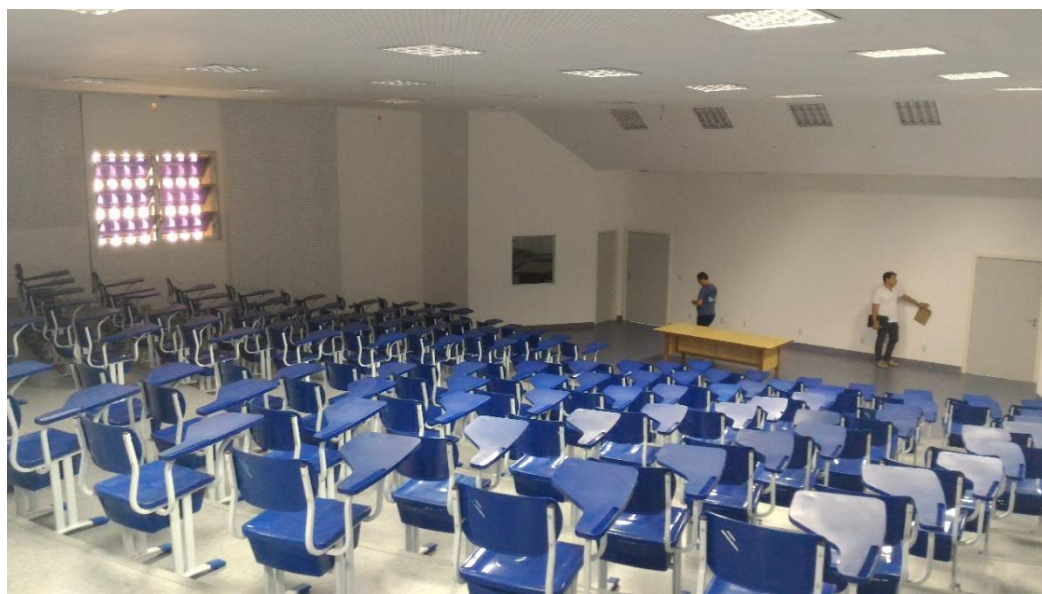

5. BUS – BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Prof. Dario (Diretor)	8841	busdirecao@ufba.br

5.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório (térreo)	1	0	65	SIM	SIM

5.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório (térreo)	SIM	SIM	0	0	NA	NA	0	0

5.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório (térreo)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

5.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/BUS – BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE



6. CRH – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM HUMANIDADES

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Eliene / Eunice	5850	crh@ufba.br

6.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório	1	0	110	SIM	NÃO

6.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canaleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório	SIM	NÃO	1	0	SIM	SIM	1	0

6.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

6.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/CRH – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM HUMANIDADES



7. DAN – ESCOLA DE DANÇA

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Gilçâmara / Neide	6574 / 6578	

7.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Anfiteatro (térreo)	1	0	70	SIM	SIM
Laboratório de informática	0	2	8	SIM	NÃO

7.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por caneleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Anfiteatro (térreo)	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	0	0
Laboratório de informática	SIM	SIM	4	0	SIM	SIM	4	0

7.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Anfiteatro (térreo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laboratório de informática	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/DAN – ESCOLA DE DANÇA



8. DIR – ESCOLA DE DIREITO

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Noeci	3169 / 8707	noeci@ufba.br

8.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório (térreo) - Congregação	1	0	90	SIM	NÃO

8.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório (térreo) - Congregação	SIM	SIM	1	0	NA	NA	1	0

8.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório (térreo) - Congregação	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

8.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/DIR – ESCOLA DE DIREITO



9. ECONO – FACULDADE DE ECONOMIA

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Elinalva / Carlos /Sérgio	7527 / 5734	

9.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório	1	0	120	PARCIAL*	NÃO
Congregação	1	0	30	SIM	NÃO
Lab Info	0	1	23	SIM	NÃO

* PARCIAL: Há quatro aparelhos condicionadores de ar, porém dois funcionam e apenas em modo ventilação.

9.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canaleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	4	0
Congregação	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	4	0
Lab Info	SIM	SIM	22	0	SIM	SIM	24	0

9.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Congregação	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Lab Info	0	0	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0

9.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/ECONO – FACULDADE DE ECONOMIA





10.ENF – ESCOLA DE ENFERMAGEM

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Secretaria de apoio	7608	enfba@ufba.br

10.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório ¹ Subsolo	1	0	127	NÃO	SIM
Auditório 1	1	0	78	SIM	NÃO
Lab. ² Tecnologias	0	1	NA	NA	NA
Lab. Informática (6º andar)	0	1	25	SIM	NÃO

1 Em reforma. Não é utilizado. Sem sonorização e refrigeração.

2 Será utilizado para tecnologias educacionais. Hoje é um espaço vazio, sem equipamento, mas com pretensão de ter videoconferências e gravação de aulas.


10.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canaleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório Subsolo	SIM	SIM	0	0	NÃO	NÃO	0	0
Auditório 1	NÃO	SIM	0	0	NA	NA	0	0
Lab. Tecnologias	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lab. Informática (6º andar)	NÃO	SIM	25	0	NÃO	NÃO	25	0

10.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório Subsolo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auditório 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lab. Tecnologias	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lab. Informática (6º andar)	0	0	0	25	1	0	0	0	0	0	0	0

10.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/ENF – ESCOLA DE ENFERMAGEM

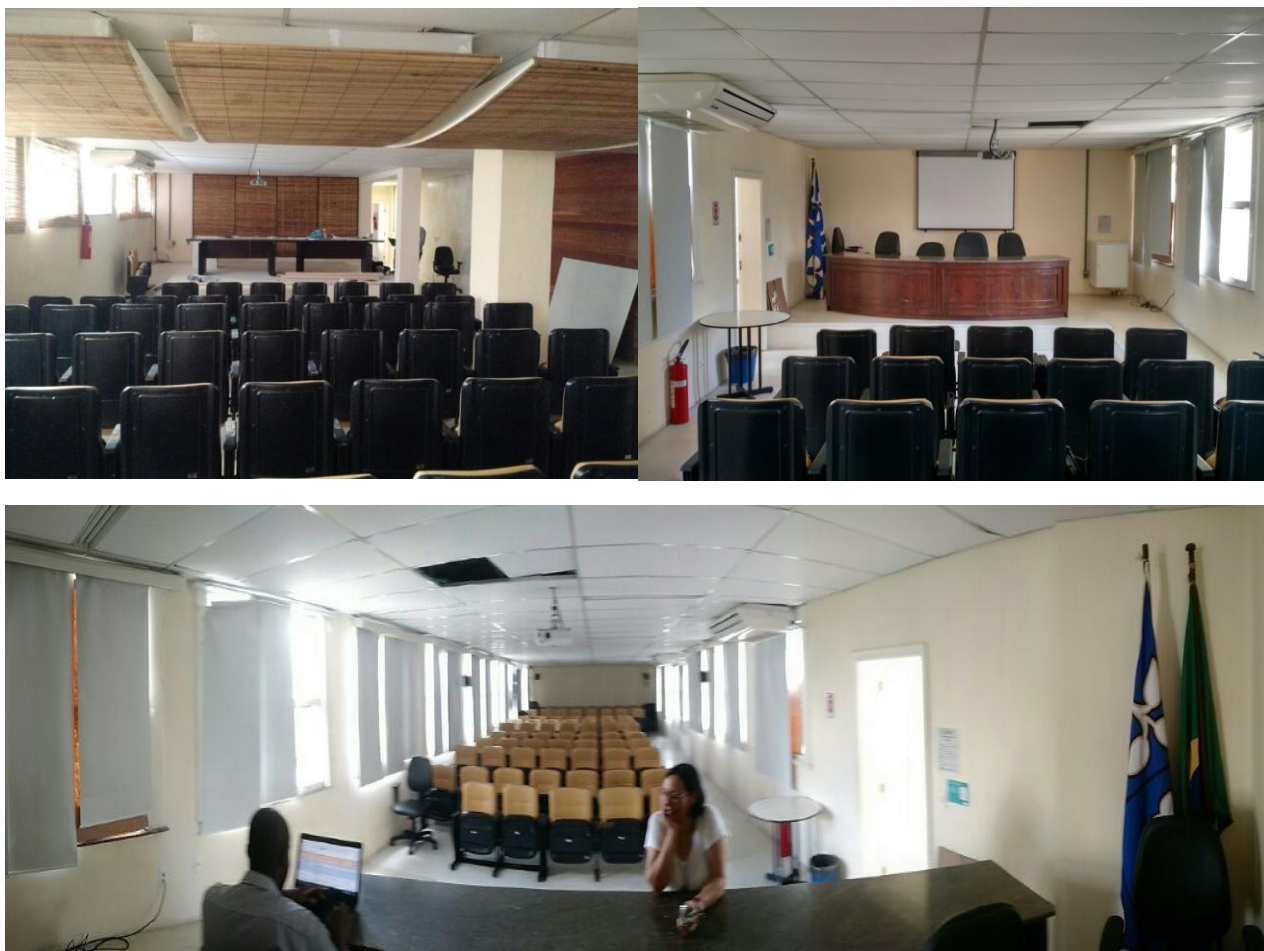



11. FACED – FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Marcones (SEI) /Magali (Sec. Apoio) / Marcelo (ADM)		marcelo.matos@ufba.br marcones@ufba.br

11.1 Identificação

	Auditório	Laboratórios de Informática	Sala de Videoconferência	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração ?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório (Térreo)	1	0	0	80	SIM	NÃO
Auditório (1º pavto.)	1	0	0	80	SIM	NÃO
Sala de videoconferência	0	0	1	20	NÃO	NÃO
Lab. de Informática	0	3	0	20	SIM	NÃO
Rádio FACED	0	1	0	6	SIM	NÃO

11.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por caneleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório (Térreo)	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	2	0
Auditório (1º pavto.)	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	2	0
Sala de videoconferência	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	2	0
Lab. de Informática	SIM	SIM	20	0	SIM	SIM	40	0
Rádio FACED	SIM	SIM	6	0	SIM	SIM	8	0



11.3 EQUIPAMENTOS:



Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório (Térreo)	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0

Auditório (1º pavto.)
Sala de videoconferência
Lab. de Informática
Radio FACED

0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0

11.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/FACED – FACULDADE DE EDUCAÇÃO

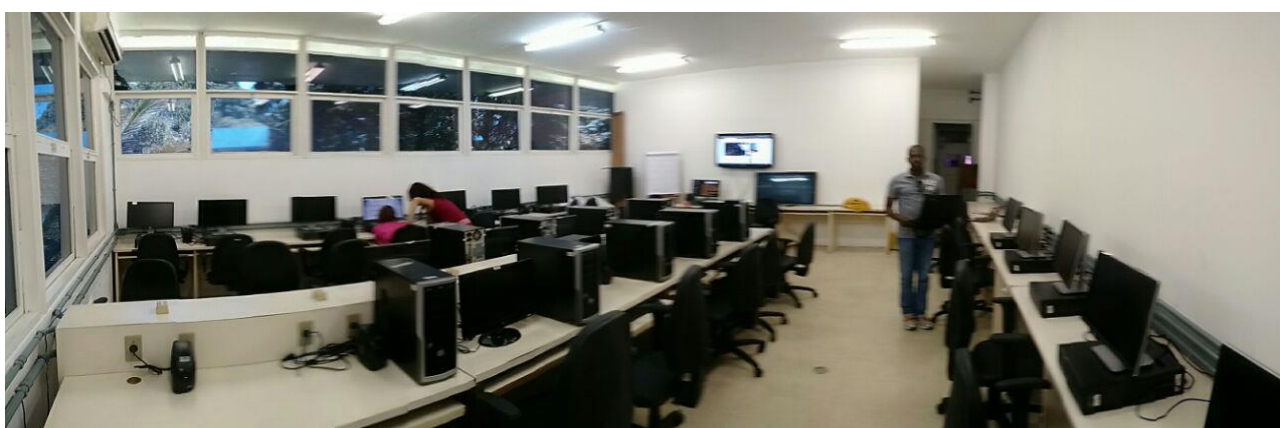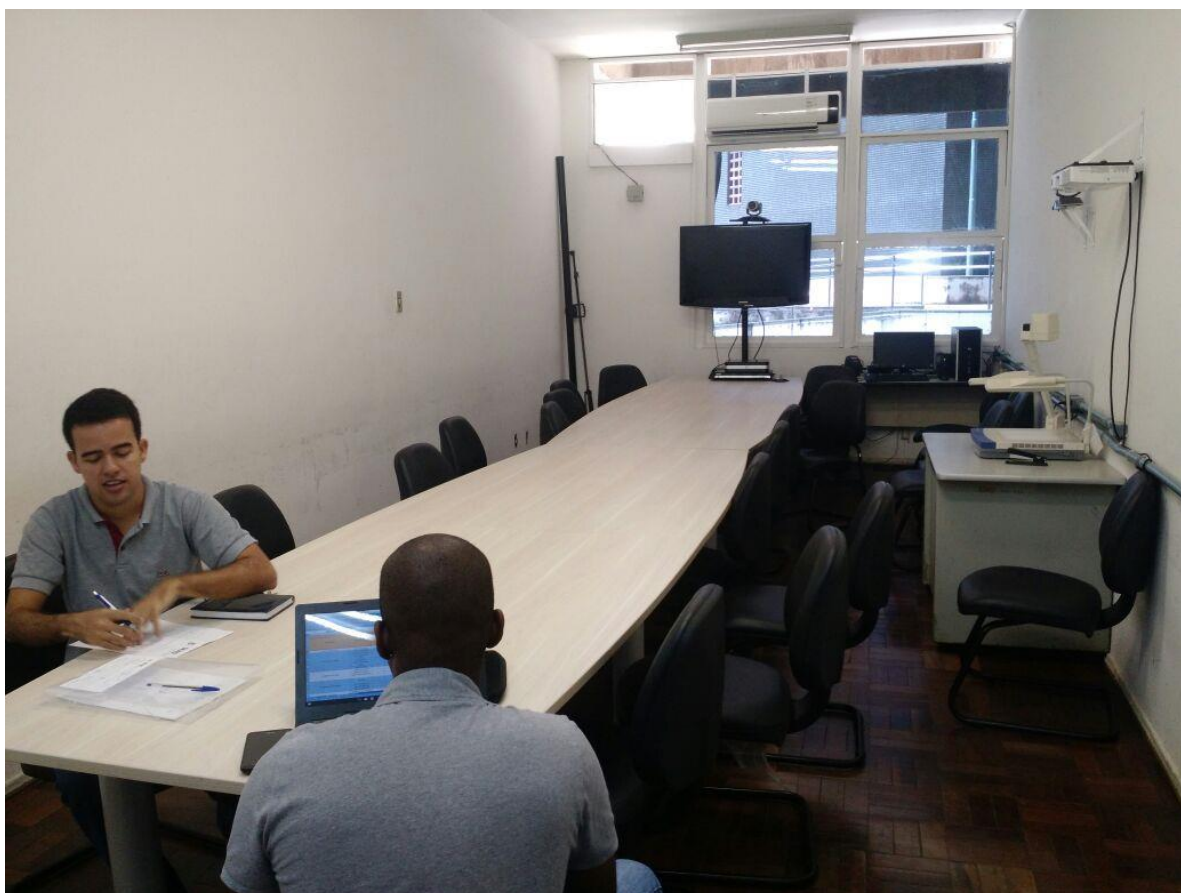

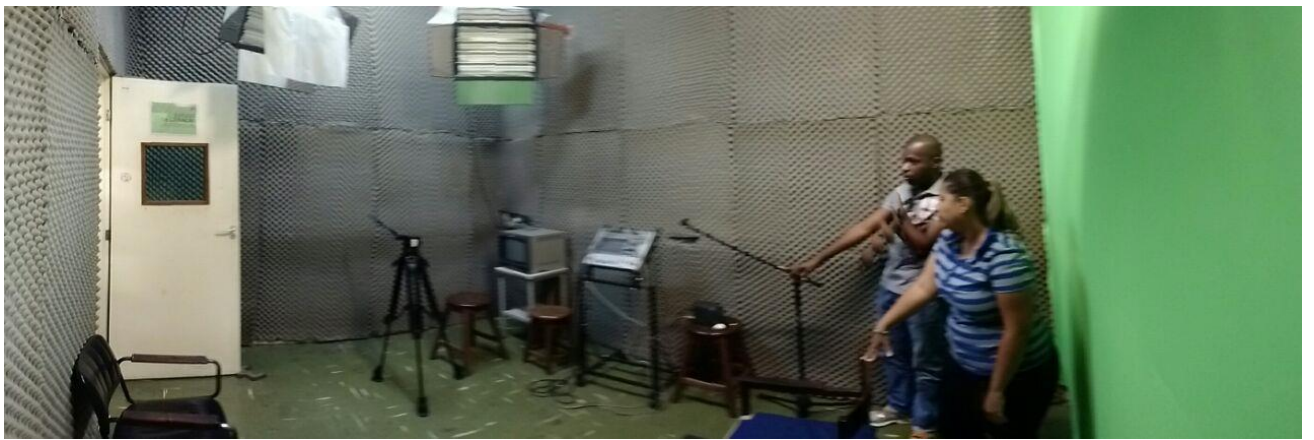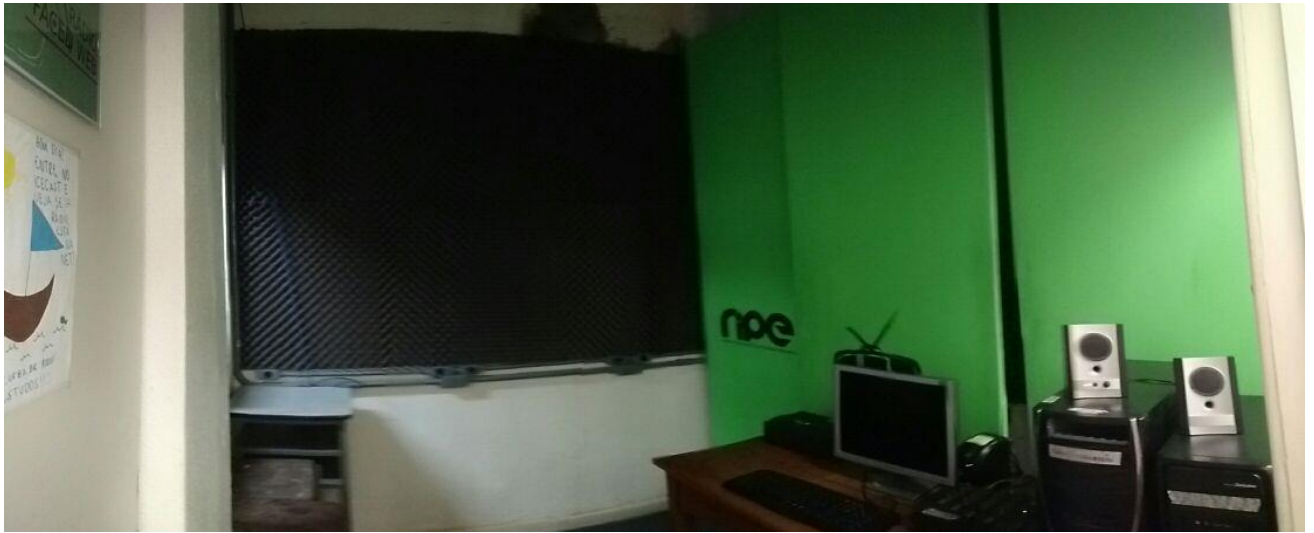

12.FACOM – FACULDADE DE COMUNICAÇÃO

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Romenildo / Cleison / Marivaldo	6194 / 6174	

12.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório	1	0	95	SIM	NÃO
Lab. Info 01	0	1	18	SIM	NÃO
Lab. Info 02	0	1	20	SIM	NÃO
Lab. Info 01	0	1	12	SIM	NÃO

12.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório	SIM	SIM	0	0	NA	NA	0	0
Lab. Info 01	SIM	SIM	18	0	SIM	SIM	18	0
Lab. Info 02	SIM	SIM	20	0	SIM	SIM	18	0
Lab. Info 01	SIM	SIM	12	0	SIM	SIM	12	0

12.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lab. Info 01	0	0	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lab. Info 02	0	0	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lab. Info 01	0	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0

12.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/FACOM – FACULDADE DE COMUNICAÇÃO



13.FAR – FACULDADE DE FARMÁCIA

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Prof Eliete Bispo/ Gerson	6900 / 6904 / 1023	diretoria.far@ufba.br

13.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Sala videoconferência	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Lab. Info	0	1	0	15	SIM	SIM
Acesso à Internet ¹	0	1	0	NC	NC	NC
Auditório	1	0	0	90	SIM	NÃO
Sala vídeo (Pós - sala 07)	0	0	1	40	SIM	SIM

1 Espaço público para alunos

13.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Lab. Info	SIM	SIM	10	0	SIM	SIM	SIM	SIM
Acesso à Internet	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Auditório	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	SIM	SIM
Sala vídeo (Pós - sala 07)	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	SIM	SIM
	SIM	SIM	10	0	SIM	SIM	SIM	SIM

13.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Lab. Info	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Acesso à Internet	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Auditório	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Sala vídeo (Pós - sala 07)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

13.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/FAR – FACULDADE DE FARMÁCIA





14.FCC- FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail

14.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório (1º pavto.)	1	0	72	SIM	SIM
Laboratório de informática (2º pavto.)	0	1	40	SIM	SIM
Auditório (3º pavto.)	1	0	72	SIM	SIM


14.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório (1º pavto.)	SIM	SIM	0	0	0	0	1	0
Laboratório de informática (2º pavto.)	SIM	SIM	40	0	SIM	SIM	40	0
Auditório (3º pavto.)	SIM	SIM	0	0	0	0	1	0

14.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório (1º pavto.)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Laboratório de informática (2º pavto.)	0	0	40	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auditório (3º pavto.)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

14.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/FCC – FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

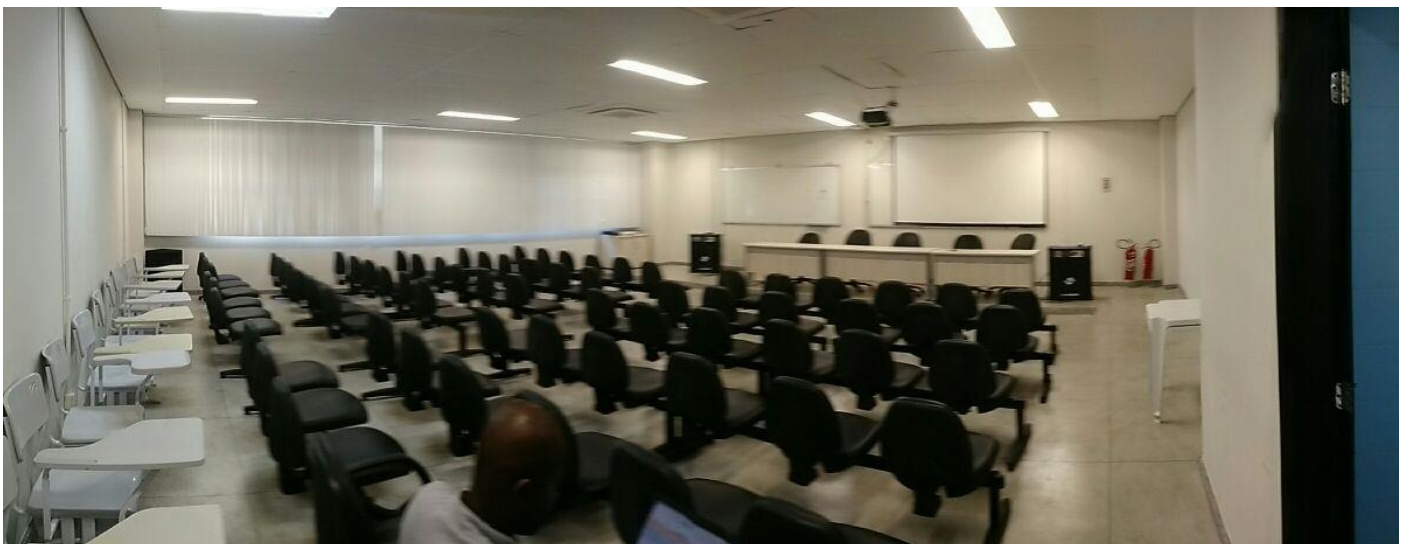

15.ICI - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Ariston ou Diretoria		mascaris@ufba.br

15.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Lab. Info	0	1	10	SIM	NÃO

15.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por caneleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Lab. Info	SIM	SIM	10	0	SIM	SIM	10	0

15.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Lab. Info	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/ICI – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO



16.ICS – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Julinana Sapucaia / Crispim		secretaria_salas@ufba.br

16.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Sala Videoconferência	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório	1	0	0	70	SIM	NÃO
Lab de Informática	0	5	0	15	SIM	NÃO

16.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canaleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	0	0
Lab de Informática	SIM	SIM	15	0	NÃO	NÃO	15	0

16.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lab de Informática	0	0	15	0	1	0	0	0	1	0	0	0

16.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/ICS – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE



17.IGEO - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Olívia	8660	olivia@ufba.br

17.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório 1 (térreo)	1	0	120	SIM	NÃO
Auditório Yeda	1	0	120	SIM	NÃO
Auditório 2 (térreo)	1	0	120	SIM	NÃO
	1	0	120	SIM	NÃO

17.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelota ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório 1 (térreo)	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	1	0
Auditório Yeda	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	1	0
Auditório 2 (térreo)	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	1	0

17.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório 1 (térreo)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auditório Yeda	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auditório 2 (térreo)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

17.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/ IGEO - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS



18.ISC – INSTITUTO SAÚDE COLETIVA

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Vanessa	7414	iscadm@ufba.br

18.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Sala Videoconferência	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Lab. Info 1	0	1	0	12	SIM	NÃO
Lab. Info 2	0	1	0	25	SIM	NÃO
Auditório	1	0	0	110	SIM	NÃO
Sala 1	0	0	1	40	SIM	NÃO
Sala 2	0	0	1	15	SIM	NÃO
Sala 3	0	0	1	15	SIM	NÃO
Sala 4	0	0	1	21	SIM	NÃO


18.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por caneleira ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Lab. Info 1	SIM	SIM	12	0	SIM	SIM	12	0
Lab. Info 2	SIM	SIM	25	0	SIM	SIM	25	0
Auditório	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	1	0
Sala 1	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	5	0
Sala 2	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	5	0
Sala 3	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	5	0
Sala 4	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	5	0

18.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Lab. Info 1	0	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lab. Info 2	0	0	25	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Auditório	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0
Sala 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sala 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sala 3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sala 4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

18.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/ISC – INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

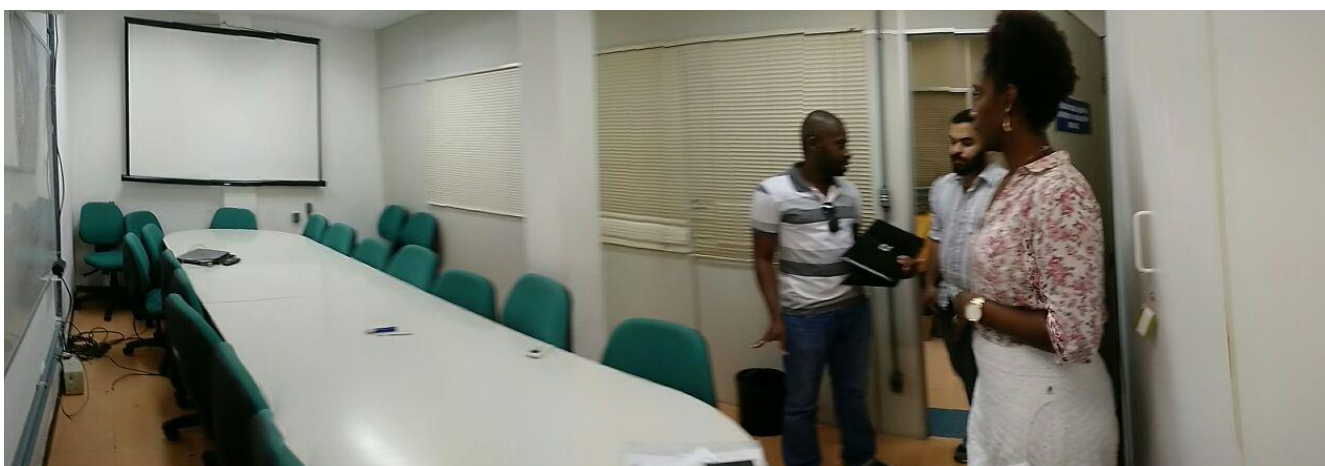



19.LET - INSTITUTO DE LETRAS

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Ademir Andrade	6207 / 6209	

19.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório	1	0	132	NÃO	SIM
Lab. de Idiomas	0	1	24	SIM	NÃO
Lab. Informática	0	1	vazio	SIM	NÃO
Lab. Imagem	0	1	20	SIM	NÃO



19.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório	NÃO	NÃO	0	0	NÃO	NÃO	0	0
Lab. de Idiomas	NÃO	NÃO	0	0	NÃO	SIM		
Lab. Informática	NÃO	NÃO	0	0	SIM	SIM	0	0
Lab. Imagem	NÃO	NÃO	0	0	SIM	SIM	0	0

19.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lab. de Idiomas									1	0		
Lab. Informática	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lab. Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

19.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/LET - INSTITUTO DE LETRAS

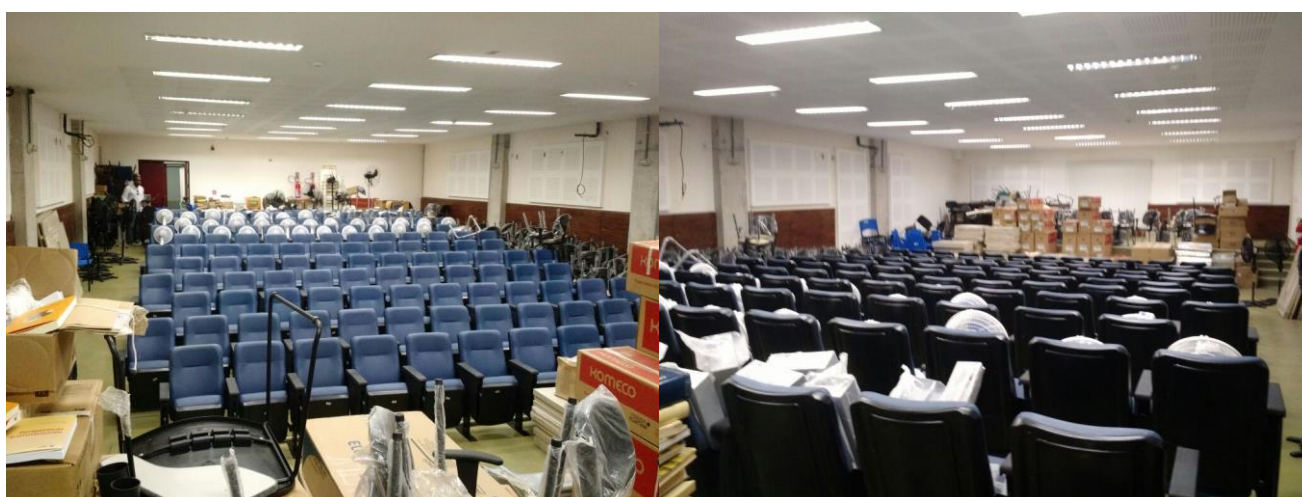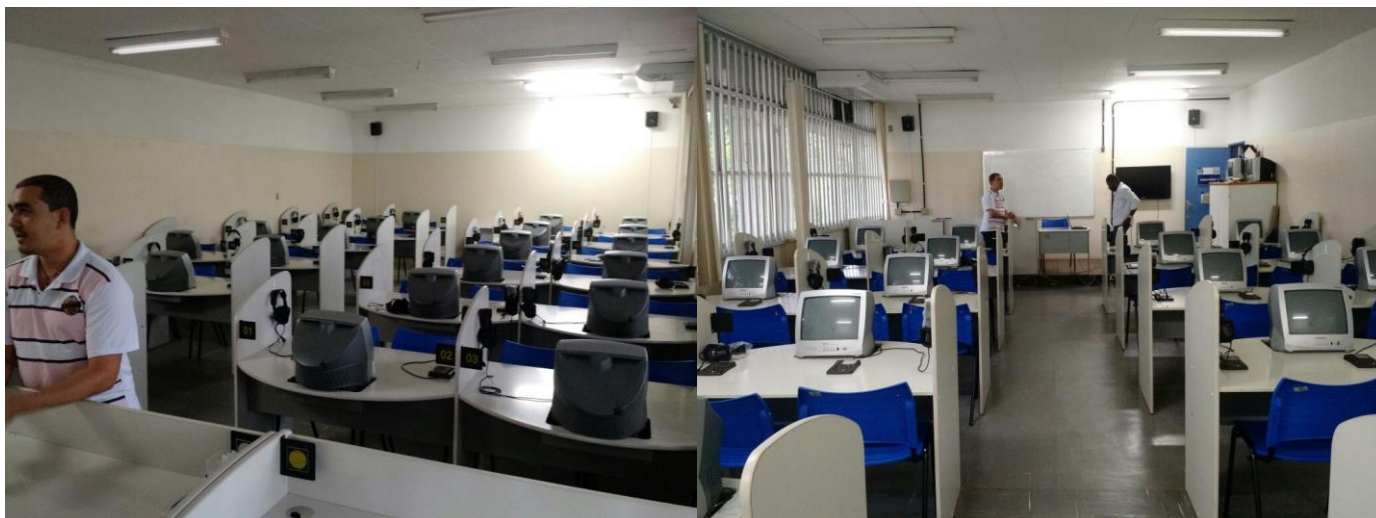

20.MAT - INSTITUTO DE MATEMÁTICA

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Diretor do departamento	6275 / 6283	helcio.costa@ufba.br / claudion@ufba.br

20.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório - térreo	1	0	100	SIM	NÃO
Lab 02	0	1	40	SIM	SIM
Lab 04	0	1	30	SIM	SIM
Laboratório	0	3	NC	NC	NC



20.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por caneleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório - térreo	1	0	SIM	SIM	2	0	1	0
Lab 02	40	0	SIM	SIM	80	0	40	0
Lab 04	30	0	SIM	SIM	30	0	30	0
Laboratório	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

20.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório - térreo	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lab 02	0	0	40	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lab 04	0	0	30	0	0		0	0	0	0	0	0
Laboratório	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

20.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/MAT – INSTITUTO DE MATEMÁTICA

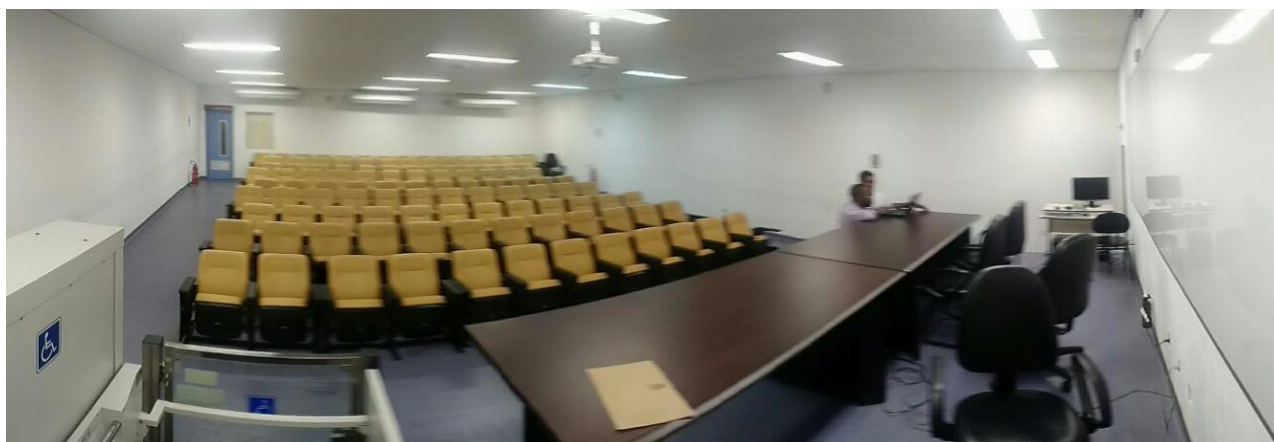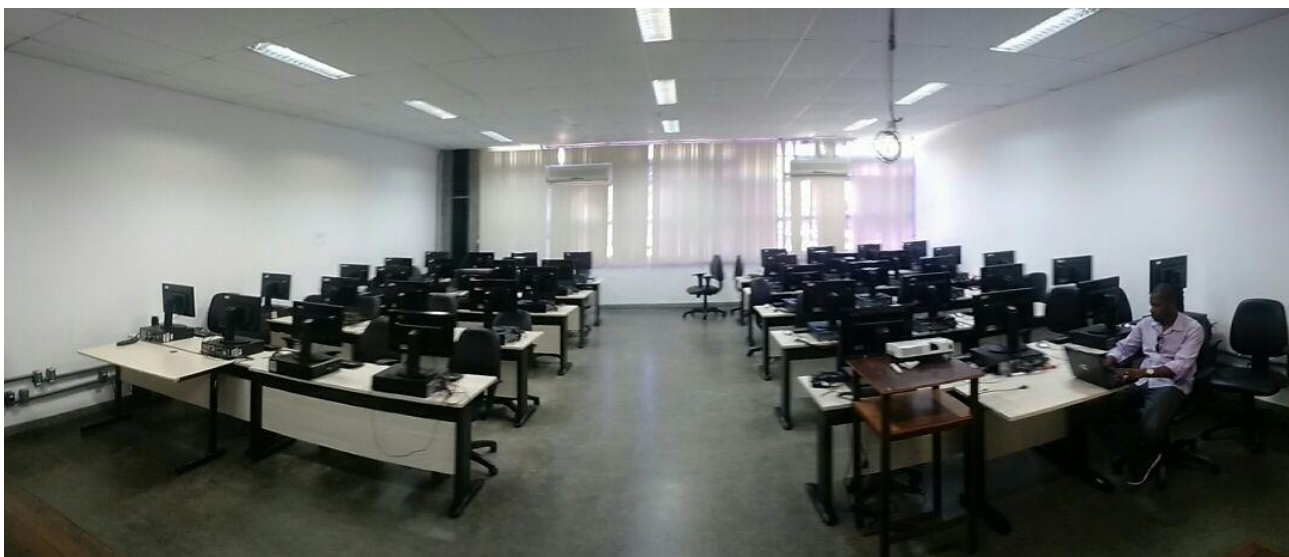

21. MED – FACULDADE DE MEDICINA

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Wendeu / Ademário	5565 / 5567	adm.fmb@ufba.br

21.1 Identificação

	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório	1	0	205	SIM	NÃO
Rotunda – térreo	0	0	60	NAO	NAO
Sala pesquisa 03 – Biblioteca	1	0	8	SIM	NÃO
Sala Pós-Graduação Saúde Ambiente e Trabalho	1	0	60	SIM	NÃO

21.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório	NÃO	SIM	2	0	NAO	NAO	2	0
Rotunda – térreo	NAO	NAO	0	0	NA	NA	0	0
Sala pesquisa 03 – Biblioteca	SIM	SIM	0	0	NAO	NAO	0	8
Sala Pós-Graduação Saúde Ambiente e Trabalho	NÃO	NÃO	0	0	0	0	0	0

21.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Rotunda – térreo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sala pesquisa 03 – Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sala Pós-Graduação Saúde Ambiente e Trabalho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/MED – FACULDADE DE MEDICINA





22.NUT – ESCOLA DE NUTRIÇÃO

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Maria da Purificação (Diretoria) / Selma	7706	enufba@ufba.br

22.1					
Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório (térreo)	1	0	60	NÃO	NÃO



22.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canaletas ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório (térreo)	SIM	SIM	8	0	SIM	SIM	8	0

22.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório (térreo)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

22.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/NUT – ESCOLA DE NUTRIÇÃO

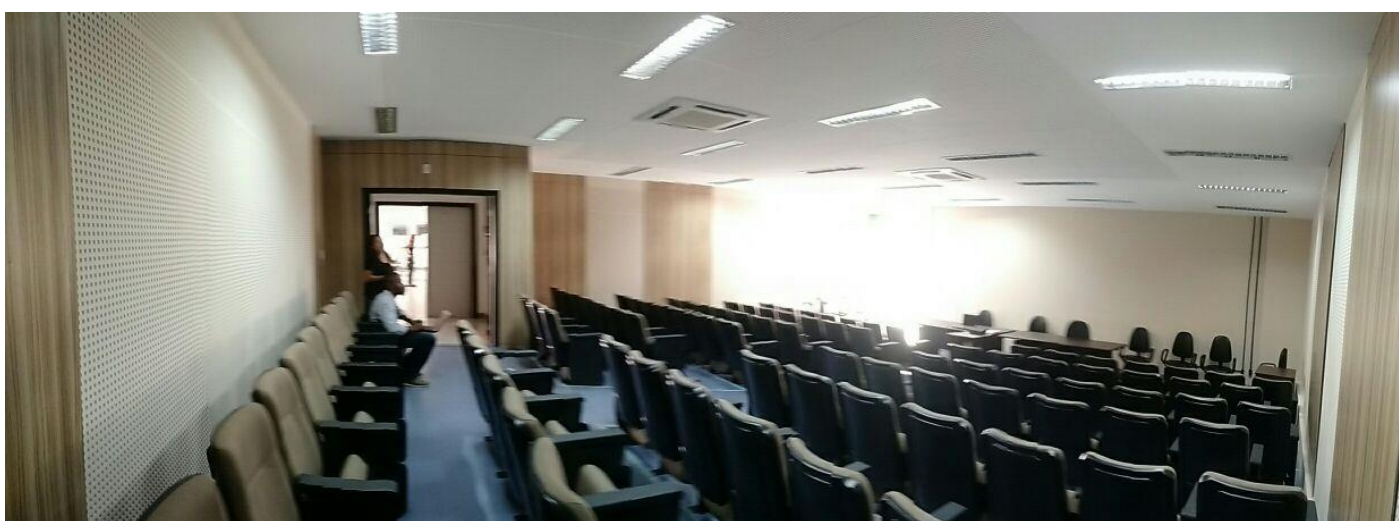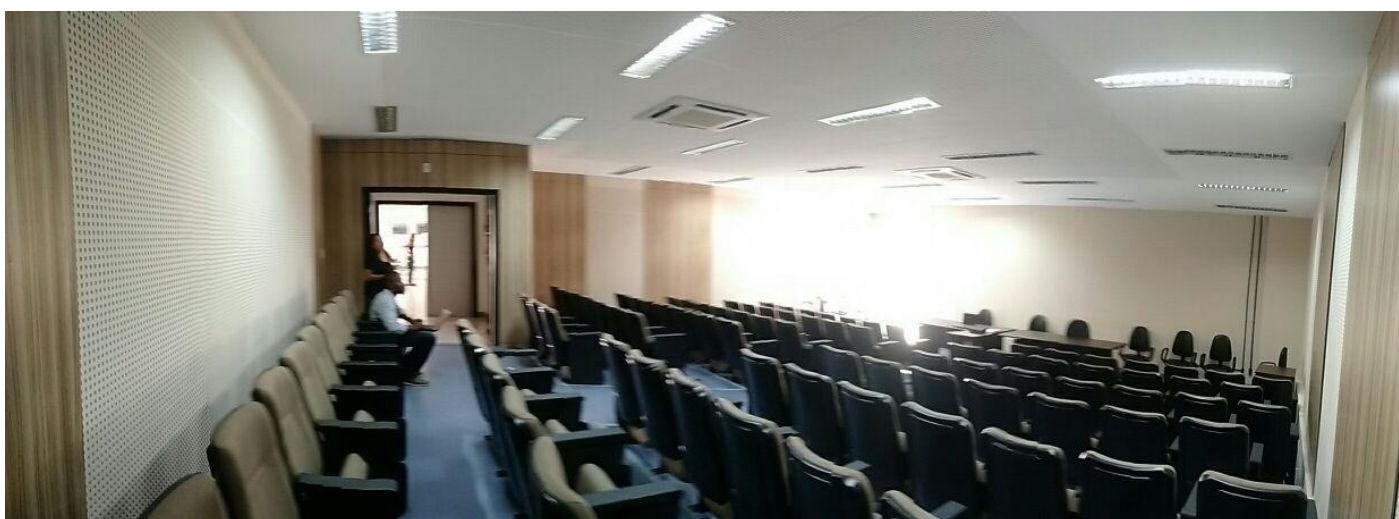

23. ODONTO – FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Ana Carolina Santos	8964	odo@ufba.br

23.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Anfiteatro 8º	1	0	50	SIM	NÃO
Anfiteatro 9º	1	0	60	SIM	NÃO

23.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canaleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Anfiteatro 8º	NÃO	NÃO	0	0	SIM	SIM	0	0
Anfiteatro 9º	NÃO	NÃO	0	0	SIM	SIM	0	0

23.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Anfiteatro 8º	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anfiteatro 9º	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/ FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Nestes espaços não foi possível o registro por fotos, em virtude das aulas ocorridas nos momentos das visitas.

24.PAF I – PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO I

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Albano/Henrique (PAF I)	6321	

24.1 Identificação		Auditório	Laboratórios de Informática	Sala de videoconferência	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Sala de videoconferência		0	0	1	142	SIM	NÃO
Auditório		2	0	0	142	SIM	NÃO


24.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Sala de videoconferência	SIM	NÃO	0	0	SIM	SIM	2	0
Auditório	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	2	0

24.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Sala de videoconferência	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Auditório	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

24.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/PAF I – PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO I

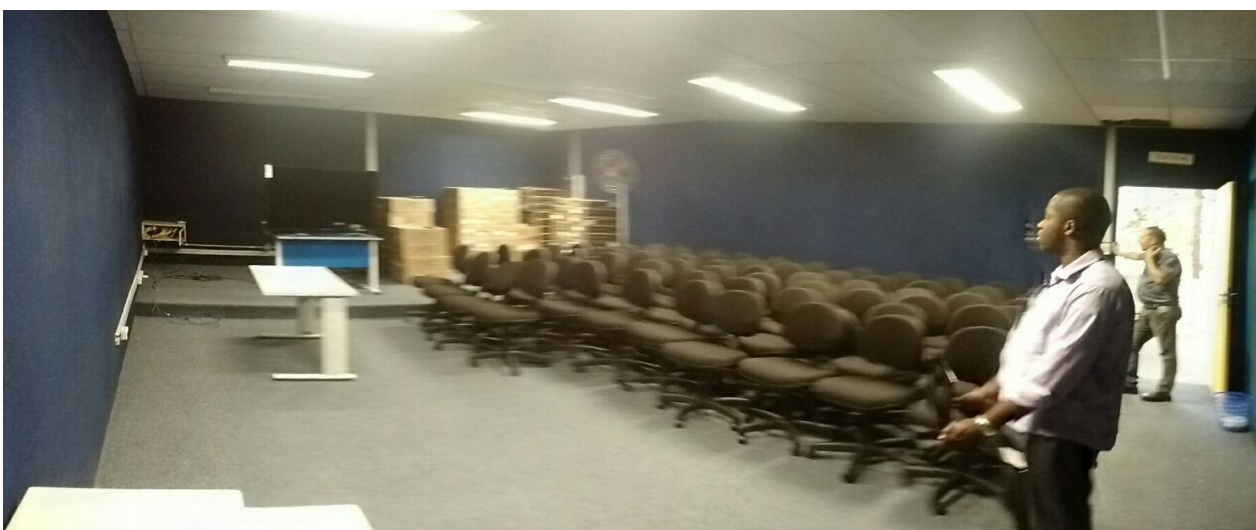

25.PAF III - PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO III

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Albano/Henrique (PAF I)	6321	

25.1 Identificação

	Auditório	Laboratórios de Informática	Sala de videoconferência	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Sala de videoconferência	0	0	1	28	SIM	SIM
Auditório	1	0	0	152	SIM	SIM


25.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por caneleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Sala de videoconferência	SIM	SIM	0	0	NÃO	NÃO	0	0
Auditório	SIM	SIM	0	1	SIM	SIM	2	0

25.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Sala de videoconferência	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	1	0
Auditório	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

25.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/PAF III – PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO III

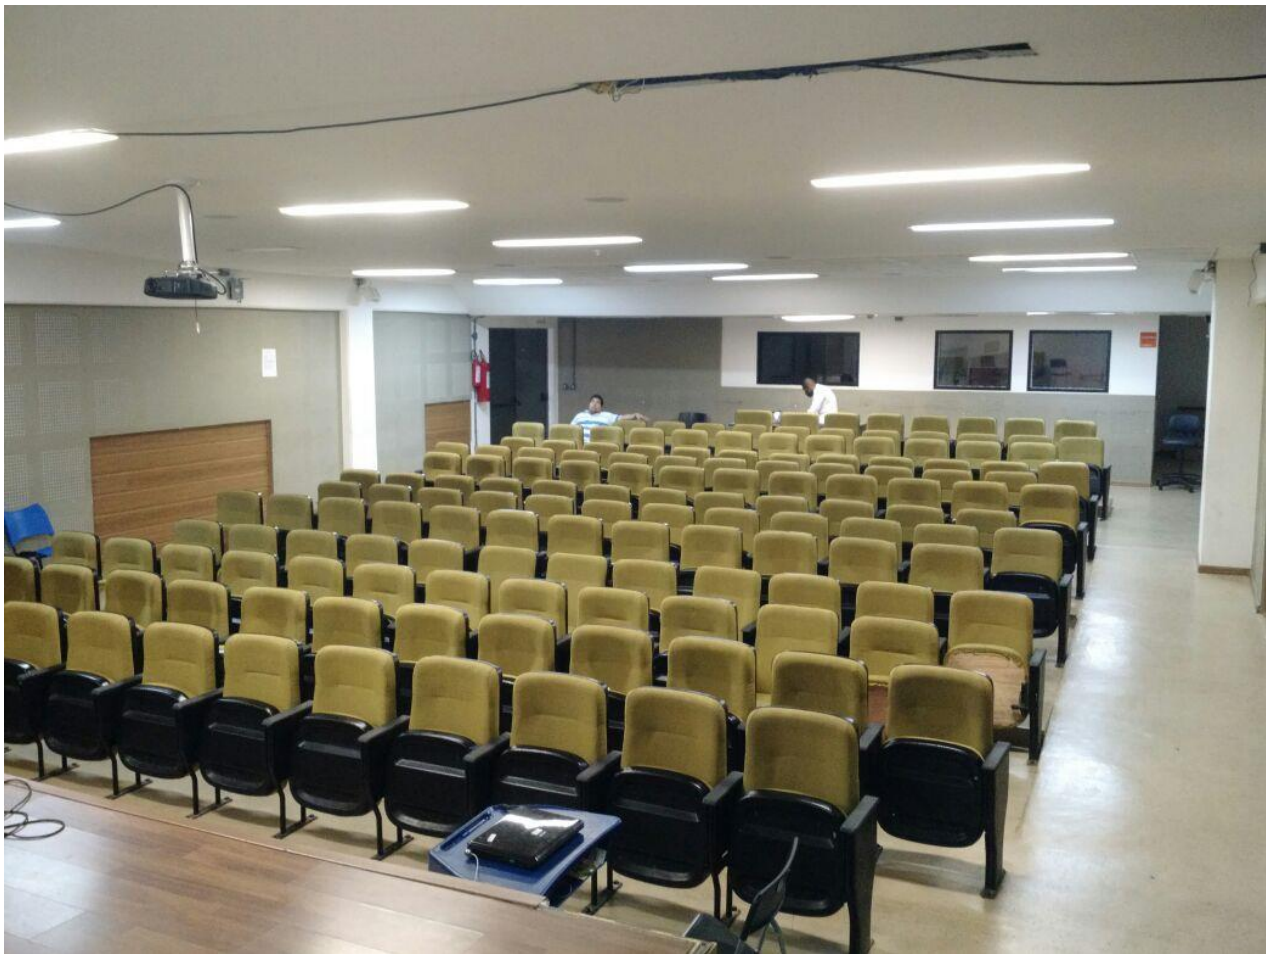

26.PAF IV – IHAC - PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO IV

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Antônio Ruibaldo	6785	antonio.ruibaldo@ufba.br

26.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Sala de videoconferência	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Sala de videoconferência	0	0	1	35	SIM	NÃO
Lab. Info	0	1	0	21	SIM	NÃO

26.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por caneleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Sala de videoconferência	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	1	0
Lab. Info	SIM	SIM	21	0	NÃO	NÃO	21	0

26.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Sala de videoconferência	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Lab. Info	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/ PAF IV – IHAC - PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO IV



27.PARS - Pavilhão de Aulas Raul Seixas

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Cleide / Márcia	6431	ffch@ufba.br

27.1 Identificação

	Auditório	Laboratórios de Informática	Sala videoconferência	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Congregação	1	0	0	40	NÃO	NÃO
Sala de Videoconferência	0	0	1	55	SIM	NÃO
Auditório	1	0	0	110	NÃO	NÃO
Sala de Vídeo (Biblioteca Isaías Alves)	0	0	1	70	NÃO	NÃO
Sala 5 - Info	0	1	NC	NC	NC	Sala 5 - Info (Pav. Aulas térreo)


27.2 REDE LÓGICA E FÍSICA


Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Congregação	SIM	SIM	0	0	0	0	0	0
Sala de Videoconferência	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	0	0
Auditório	SIM	SIM	0	0	0	0	0	0
Sala de Vídeo (Biblioteca Isaías Alves)	SIM	SIM	0	1	NA	NA	1	0
Sala 5 - Info	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

27.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Congregação	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sala de Videoconferência	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Auditório	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Sala de Vídeo (Biblioteca Isaías Alves)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Sala 5 - Info	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

27.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/PARS- PAVILHÃO DE AULAS RAUL SEIXAS

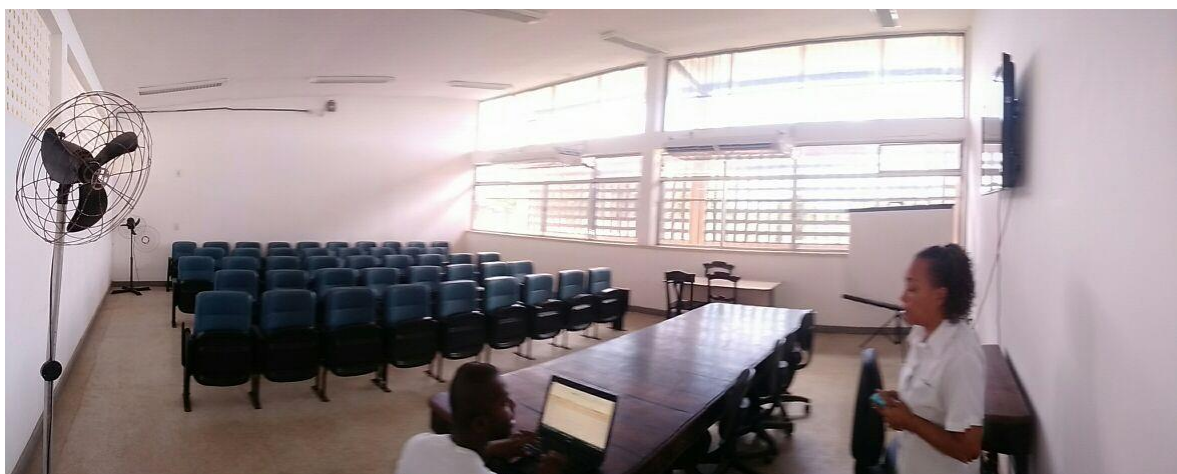

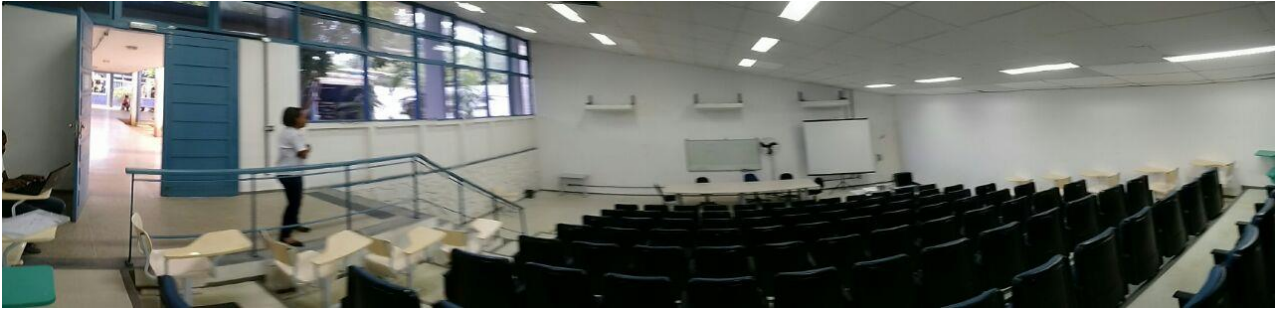

28.PASL – PAVILHÃO DE AULAS SÃO LÁZARO

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Igor	5850	

28.1 Identificação

	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório 1 (Pav. Aulas - térreo)	1	0	100	NÃO	NÃO
Auditório 2 (Pav. Aulas - térreo)	1	0	100	NÃO	NÃO
Auditório (1º pavto - CRH)	1	0	110	SIM	NÃO


28.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório 1 (Pav. Aulas - térreo)	NÃO	NÃO	0	0	NA	NA	0	0
Auditório 2 (Pav. Aulas - térreo)	NÃO	NÃO	0	0	NA	NA	0	0
Sala 5 - Info (Pav. Aulas térreo)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Auditório (1º pavto - CRH)	SIM	NÃO	1	0	SIM	SIM	1	0

28.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório 1 (Pav. Aulas - térreo)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auditório 2 (Pav. Aulas - térreo)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sala 5 - Info (Pav. Aulas térreo)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Auditório (1º pavto - CRH)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

28.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/PASL - PAVILHÃO DE AULAS SÃO LÁZARO

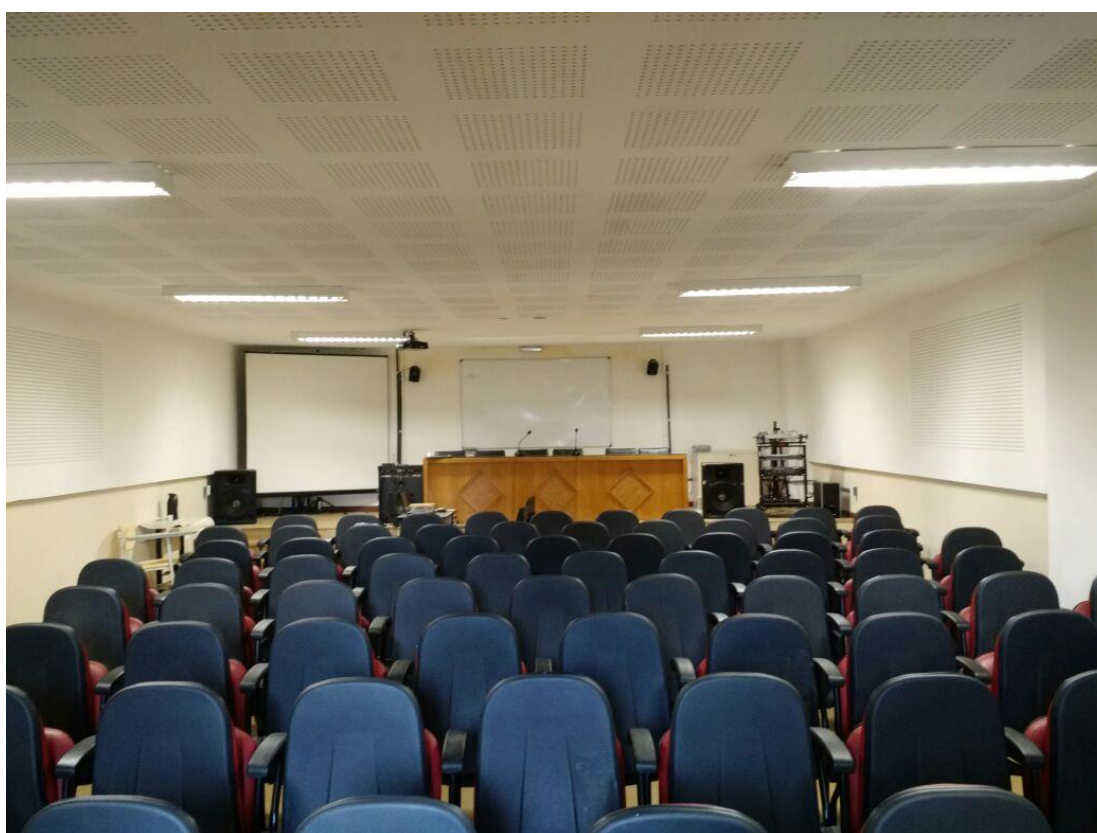

29.PAF V- PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO V

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Albano/Henrique (PAF I) Prof. Paulo Gomes (Lab-i)	6321	coinova@ufba.br (Lab-i)

29.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório 1 (térreo)	1	0	NC	NC	NC
Auditório 2 (térreo)	1	0	NC	NC	NC
Lab-i (Lab. De Inovação)	0	1	NC	NÃO	NÃO


29.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório 1 (térreo)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Auditório 2 (térreo)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Lab-i (Lab. De Inovação)	SIM	SIM	10	0	SIM	SIM	0	0

29.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório 1 (térreo)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Auditório 2 (térreo)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Lab-i (Lab. De Inovação)	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/PAF V – PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO V

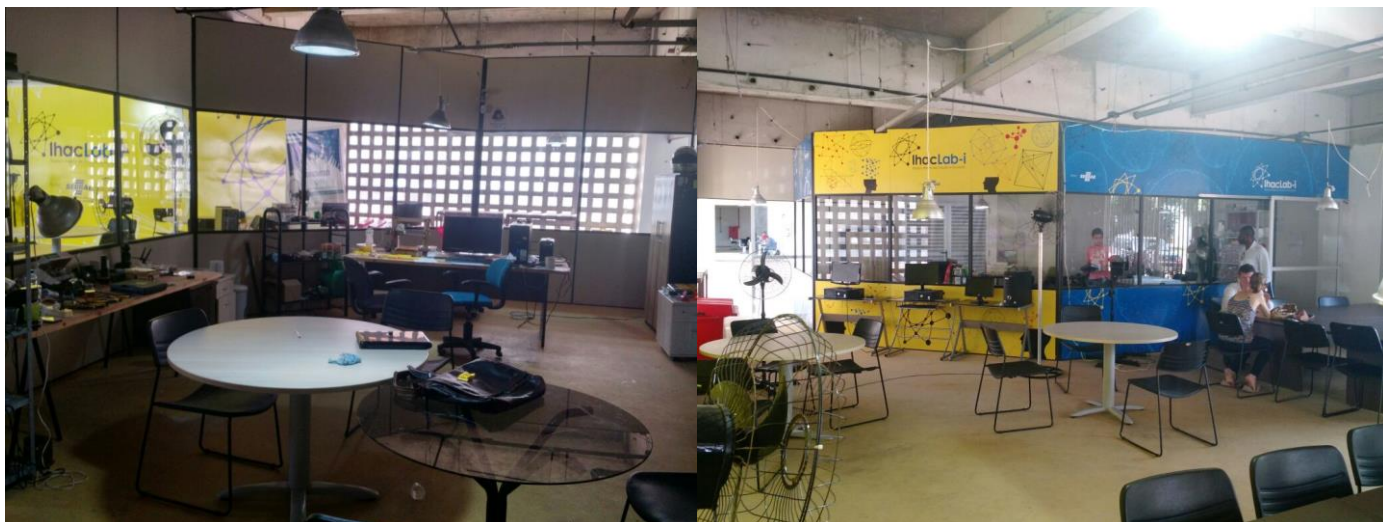

30.POLI - ESCOLA POLITÉCNICA

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Yuri	9610	engadm@ufba.br

30.1 Identificação

	Auditório	Laboratórios de Informática	Sala de videoconferência	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Lab Info - 5º pavto.	0	3	0	20	SIM	NÃO
Sala de videoconferência	0	0	1	20	SIM	NÃO
Sala de aula - auditório (6º andar)	1	0	0	50	SIM	NÃO
Auditório (6º pavto)	1	0	0	200	SIM	SIM
Auditório (7º pavto)	1	0	0	80	SIM	NÃO





30.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Lab Info - 5º pavto.	SIM	SIM	20	0	SIM	SIM	20	0
Sala de videoconferência	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	1	0
Sala de aula - auditório (6º andar)	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	1	0
Auditório (6º pavto)	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	1	
Auditório (7º pavto)	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	1	0

30.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Lab Info - 5º pavto.	0	0	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sala de videoconferência	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Sala de aula - auditório (6º andar)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auditório (6º pavto)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auditório (7º pavto)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

30.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/POLI – ESCOLA POLITÉCNICA

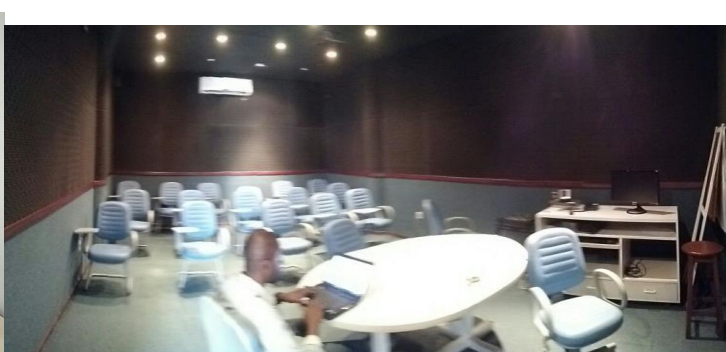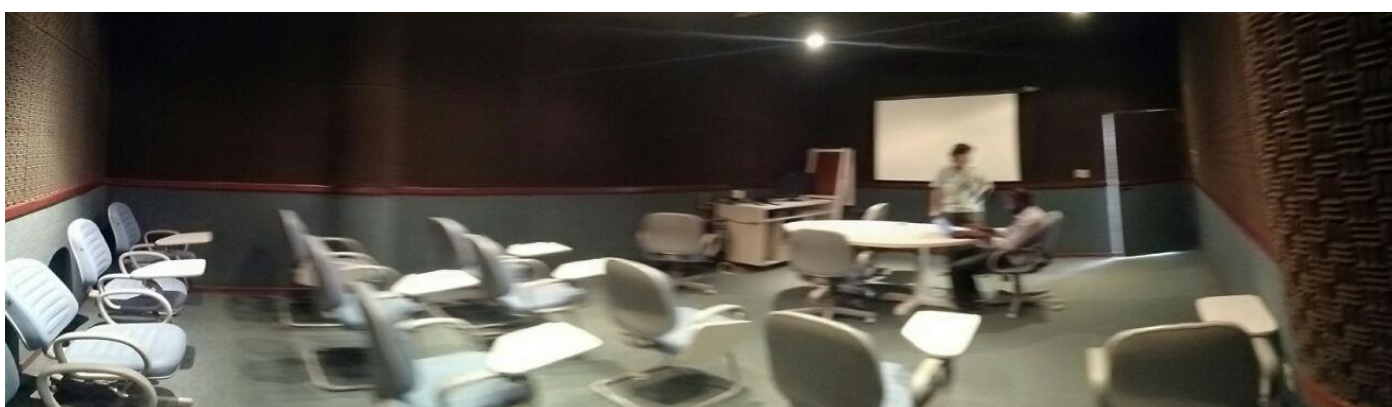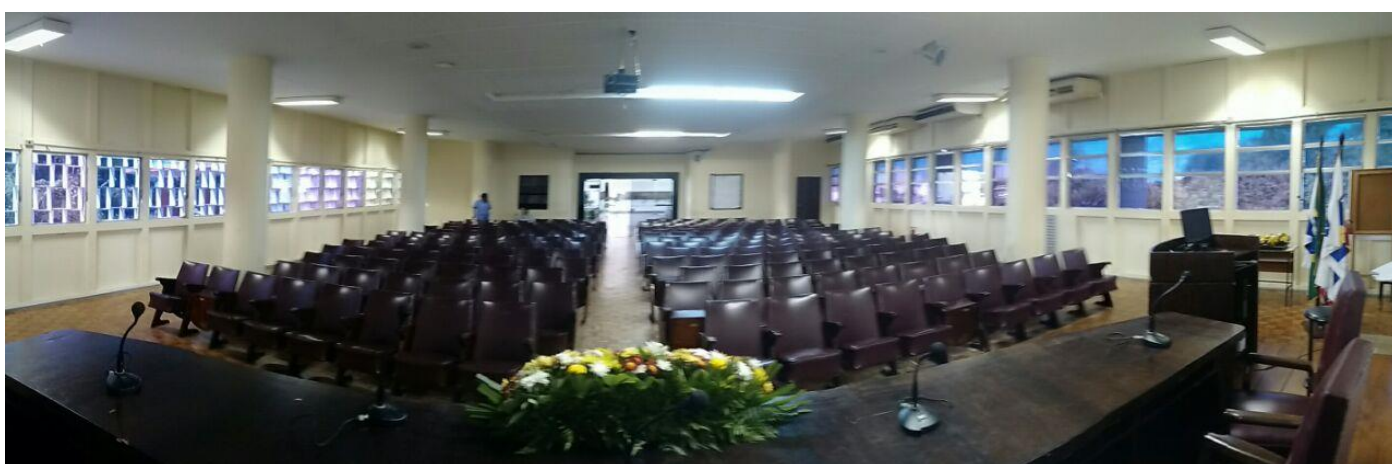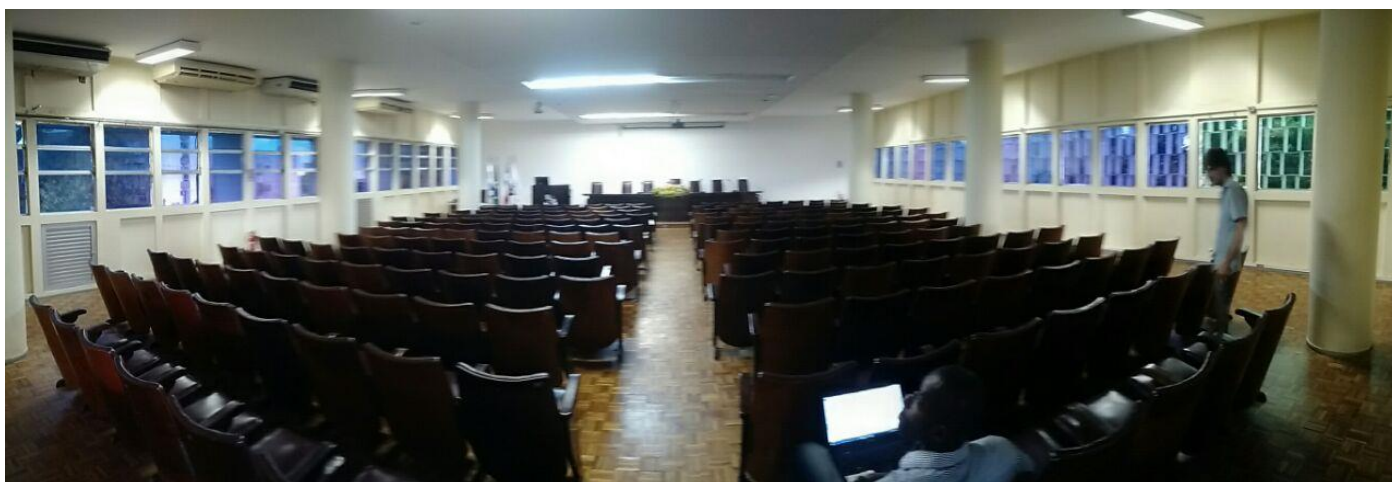



31.QUI - INSTITUTO DE QUÍMICA

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Claudio / Susi / Gabriel	6802	secexec.iq@ufba.br / gtbastos@ufba.br

31.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Lab. Informática (3º piso)	0	1	24	SIM	NÃO

31.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Lab. Informática (3º piso)	SIM	SIM	12	0	NÃO	NÃO	24	0

31.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Lab. Informática (3º piso)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

31.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/ QUI - INSTITUTO DE QUÍMICA



32. SEAD – Superintendência de Educação à Distância

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Giscelle Almeida	6490	sead@ufba.br

32.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Sala de Aula 1	1	0	50	SIM	NÃO
Sala de Aula 2	1	0	30	SIM	NÃO

32.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Sala de Aula 1	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	3	0
Sala de Aula 2	SIM	SIM	1	0	SIM	SIM	3	0

32.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Sala de Aula 1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Sala de Aula 2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

32.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/ SEAD – SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA



33. STI – Superintendência de Tecnologia da Informação

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Ivone / Paulo	6151	ivoneas@ufba.br

33.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Sala de Videoconferência	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Lab. Info 01	0	1	0	32	SIM	SIM
Lab. Info 02 RNP*	0	1	0	NC	NC	NC
Lab. Info 03	0	1	0	24	SIM	SIM
Sala videoconferência	0	0	1	10	SIM	Não

*Não foi possível acesso. Espaço restrito à RNP/Escola Superior de Redes.

33.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Lab. Info 01	SIM	SIM	32	0	SIM	SIM	32	0
Lab. Info 02 RNP	SIM	SIM	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Lab. Info 03	SIM	SIM	24	0	SIM	SIM	24	0
Sala videoconferência	SIM	SIM	0	0	SIM	SIM	2	0

33.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Lab. Info 01	0	0	32	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lab. Info 02 RNP	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Lab. Info 03	0	0	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sala videoconferência	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0

33.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/STI – SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO





34.VET - ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA

Responsável (Reserva)	Ramal	E-mail
Ana Íris	6701	

34.1 Identificação	Auditório	Laboratórios de Informática	Capacidade (pessoas)	Possui refrigeração?	Sistema de proteção contra incêndio?
Auditório*	1	0	146	SIM	NÃO

* Não está em bom estado de conservação. Necessitando de reforma para atividades


34.2 REDE LÓGICA E FÍSICA

Espaço	Possui acesso à Internet?	WiFi?	Quantos equipamentos conectados?		Cabeamento protegido por canelleta ou tubo?	*Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica?	Qual a situação e quantos são os pontos de conexão lógica?	
			Conectados	Não Conectados			Bom	Ruim
Auditório	NÃO	NÃO	1	0	NA	NA	0	0

34.3 EQUIPAMENTOS:

Espaço	Notebook		Desktop		Datashow		Aparelho de videoconferência		TV		Webcam	
	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim	Bom	Ruim
Auditório	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

34.4. FOTOS DOS ESPAÇOS VISITADOS/VET - ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA

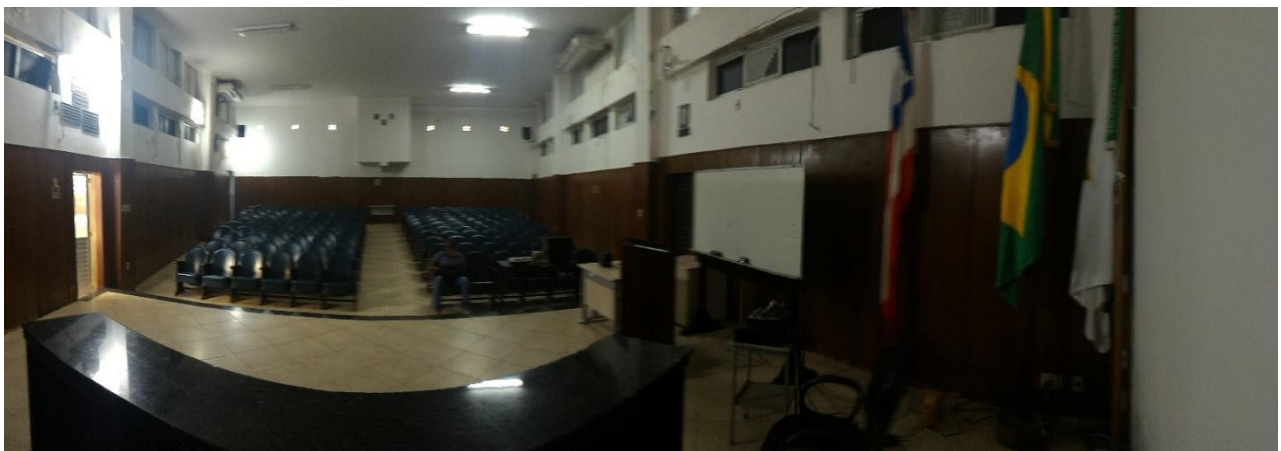

UNIDADES SEM ESPAÇOS PROPÍCIOS À EaD

Dentre as Unidades visitadas, algumas não dispunham de espaços, como os propostos (auditórios, salas de videoconferência ou laboratórios de informática), que representassem potencial de utilização para quaisquer atividades voltadas à EaD, por diversos motivos, tais como reestruturação dos espaços (transformados em salas de aula) e outras reformas das instalações. Segue relação e breve descritivo:

- CIENAM – Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente: De acordo a informação do professor responsável pelo local, o espaço é composto apenas por salas de aula convencionais.
- INSTITUTO DE PSICOLOGIA: Atualmente utilizando um prédio que era vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Aguardam projeto de reestruturação.
- INSTITUTO DE FÍSICA: Há um novo prédio em construção que contemplará espaços como auditórios e laboratórios de informática, que serão de uso comum dos Institutos de Física e Química.
- ESCOLA DE MÚSICA: Possui um auditório com capacidade para cerca de 30 pessoas. No entanto, o espaço é utilizado para aulas práticas de música e abriga instrumentos musicais como piano e violoncelo, o que inviabiliza a utilização desse ambiente para outra atividade.
- ESCOLA DE TEATRO: Existe um laboratório de informática que é de uso público dos alunos. Por não ser um espaço reservável, foi desconsiderado na visita.
- PAVILHÃO DE AULAS DO CANELA: O prédio contém apenas salas de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a recente aprovação da Resolução 01/2016 CNE/CES, a Educação a Distância ultrapassou o status de novidade pedagógica passível a discussões contrárias à sua aplicação. O próprio MEC movimentou-se crescentemente no sentido de incorporar a EaD às rotinas pedagógicas das Instituições de Ensino, uma vez que o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, atualmente, fazem parte até mesmo do senso comum, na palma da mão. O possível compartilhamento dos espaços aqui citados com a SEAD-UFBA, bem como de quaisquer outros, potencialmente úteis para produção acadêmico-pedagógica e tecnológica adequada à EaD, tende a fortalecer a aplicação, na UFBA, dessa forma de ensino, que se mostra tendência pedagógica a nível nacional, além de inovação necessária ao ensino com excelência, no século XXI.

Com vistas a alcançar o objetivo proposto, de levantar potencialidades que possam atender às possíveis demandas de atividades EaD, foram visitados um total de 96 espaços na UFBA. Vale ressaltar que foram desprezadas salas de aula convencionais e laboratórios de informática destinados ao uso por alunos, portanto não reserváveis. As siglas representam: NC=Não computado e NA=Não aplicável. Mais detalhes foram explicitados na seção Relatório por Unidade.

Desses espaços, algumas análises são relevantes para uma visão geral das Unidades na UFBA:

- Refrigeração

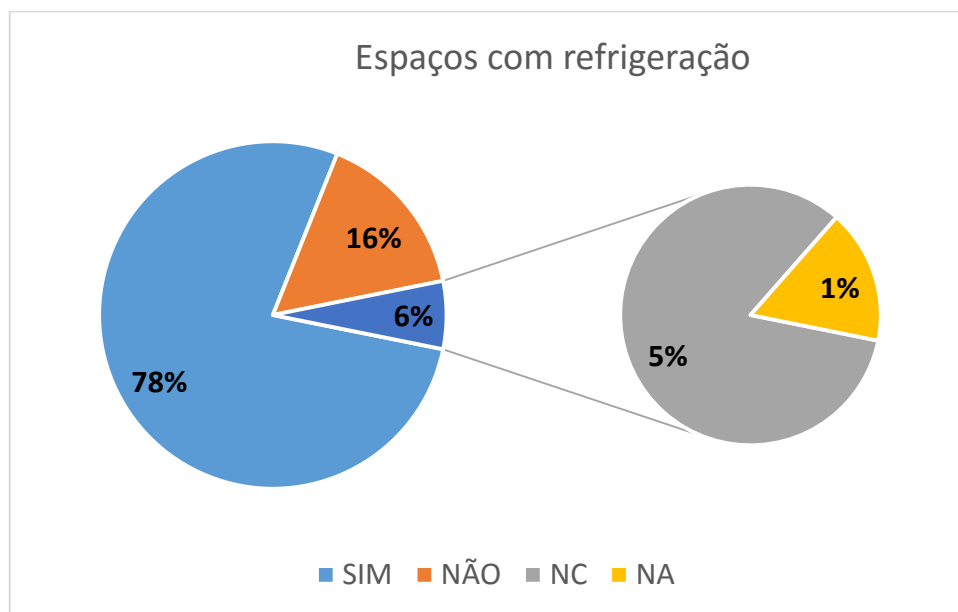


Gráfico 1: Condições de Refrigeração nos Espaços

A análise do Gráfico 1 revela que 22% dos espaços visitados, na UFBA, não possuem refrigeração adequada para realização das atividades. Desses 22%, 16% ou não possuem os aparelhos condicionadores de ar ou os tem avariados, no aguardo da manutenção ou de instalação elétrica adequada em boas condições. Ainda em conformidade com o Gráfico 1, 6% das unidades tiveram a atribuição de não computado ou não aplicável. Há espaços, como auditórios, aos quais não se teve acesso. Logo, foi registrada a existência e algumas informações sobre os responsáveis pelas reservas.

Dois dos locais que chamaram atenção foram os Pavilhões de Aulas São Lázaro e Raul Seixas. Nesses espaços o fator “ar-condicionado”, praticamente, não existe. Inclusive, salas administrativas e de aula, em maioria, encontram-se nessa situação. As exceções nessas unidades são a sala de videoconferência e o auditório do Pavilhão Raul Seixas, que contam, cada um, com um aparelho condicionador de ar em funcionamento.

- Proteção contra incêndio

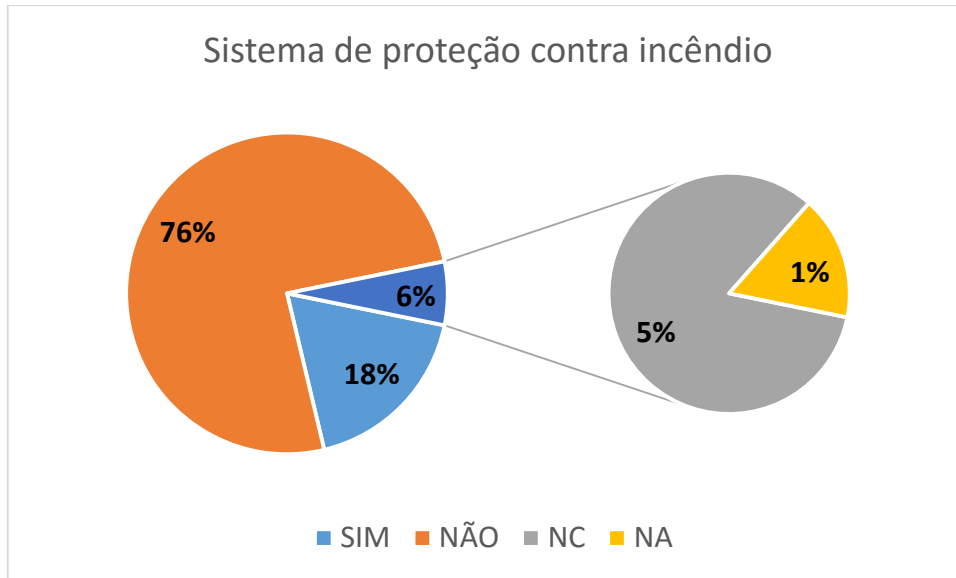


Gráfico 2: Sistema de proteção contra incêndio

Conforme se pode observar no Gráfico 2, somente 24% dos locais vistos têm sistema de proteção contra incêndio. É fato que há muitas instalações antigas e que não foram projetadas contemplando esse item. Aqueles identificados, encontram-se em prédios mais novos, o que demonstra que já existe uma preocupação com esse aspecto de segurança.

- Conectividade

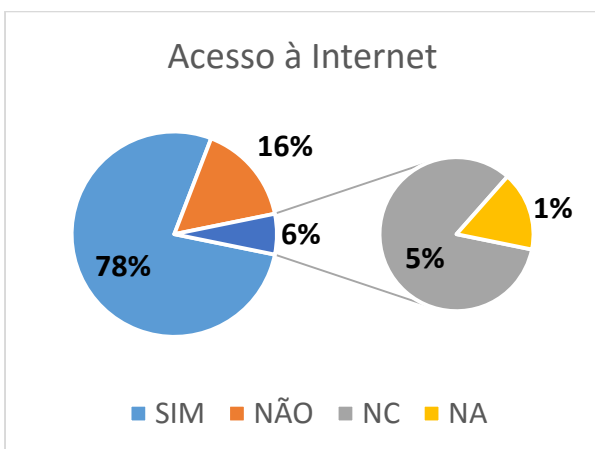


Gráfico 3: Acesso à Internet

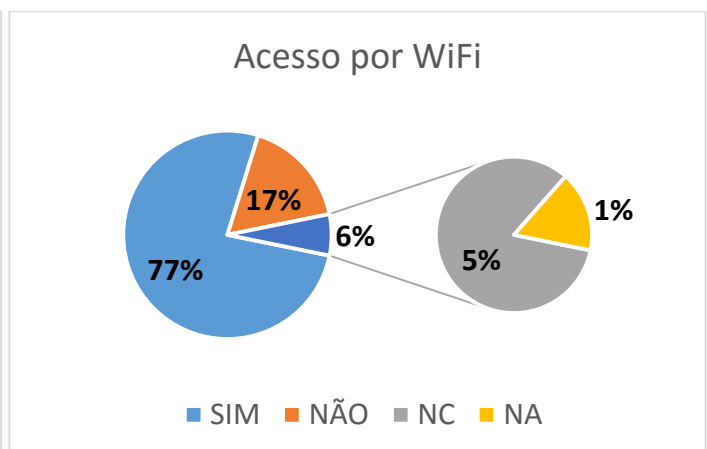


Gráfico 4: Acesso por WiFi

De acordo com as demonstrações dos Gráficos 3 e 4, o acesso à Internet está prestes a atingir a totalidade na UFBA. Nesses gráficos foram contemplados tanto o acesso por rede cabeada, quanto o acesso por rede sem fio. Alguns ambientes não foram projetados com infraestrutura cabeada e têm como solução simples a instalação de *Access Points* (AP), garantindo o acesso à rede e Internet. Foi possível notar que, a maioria dos espaços que dispõe de rede cabeada tem um AP, que oferece a possibilidade de duplo acesso (com ou sem fio).

- Cabeamento estruturado

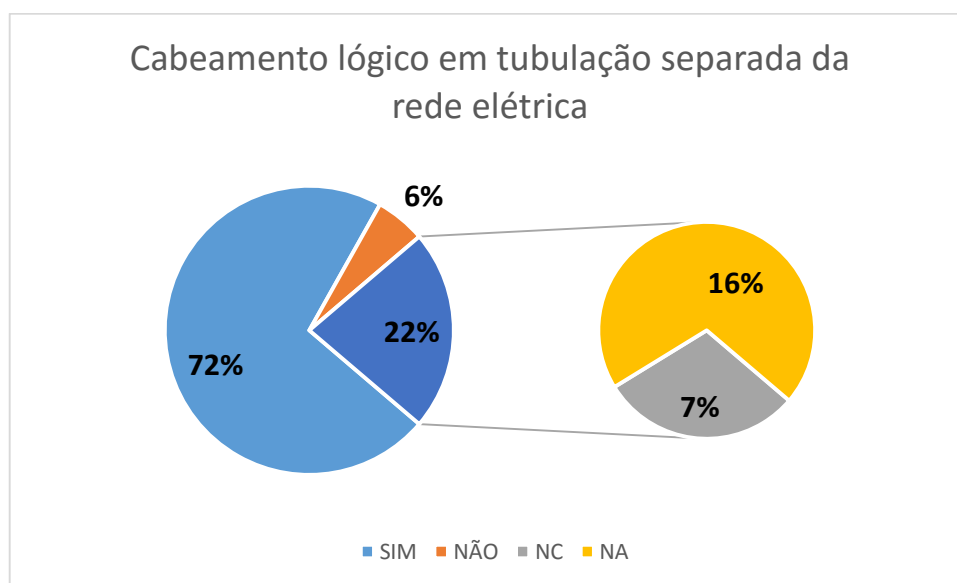


Gráfico 5: Cabeamento lógico em tubulação separada da rede elétrica

Segundo as normas ANSI/EIA/TIA¹, a interferência eletromagnética é um dos maiores responsáveis por falhas em redes de computadores. Por conta disso, ter o cabeamento lógico (cabos de rede de dados) em tubulação adequada e separada da rede elétrica, mantendo distância mínima recomendada, contribui para o bom funcionamento das redes (também especificado na norma ABNT² NBR 14565). Foi possível notar que muitos espaços (aproximadamente 30%) ainda não contemplam essa realidade. Alguns não possuem sequer a tubulação para os cabos de rede, que estão dispostos nos ambientes.

¹ ANSI - *American National Standards Institute* é uma organização particular dos EUA sem fins lucrativos que tem por objetivo facilitar a padronização dos trabalhos de seus membros. Equivalente à ABNT.

EIA - *Electronic Industries Alliance* é uma organização privada para as indústrias de produtos eletrônicos nos Estados Unidos.

TIA - *Telecommunications Industries Association*: grupo criado nos Estados Unidos, em 1988, com o objetivo de fornecer tecnologia na área de Telecomunicação.

² ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas